


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	3	エラスパッキン	合成ゴム		NBR	
	4	パッキンカバー	塩化ビニル		PVC	
○	5	ユニオンソケット	塩化ビニル		PVC	JIS K 6743
	6	ストップリング	黄銅板	JIS H 3100	C2801P	
	7	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	8	Pリング	アセタルコポリマー		POM	呼び径13~25は白色 呼び径30~50は緑色
○	9	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

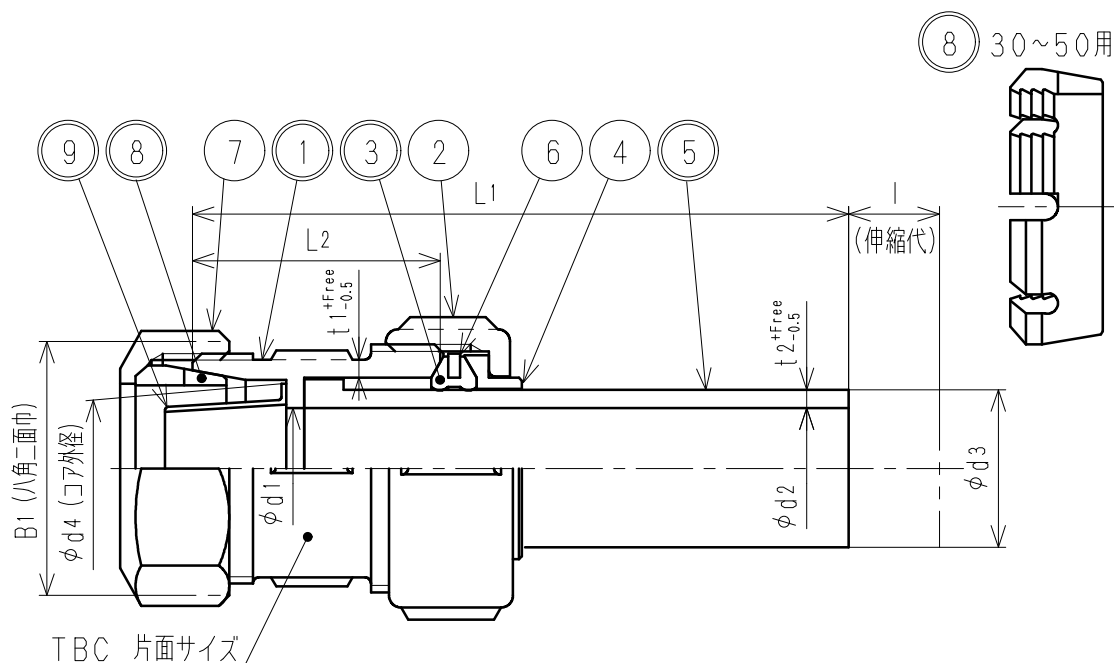

寸法表

呼び径	L1	L2	B1	d1	d2	d3	d4	l	t1	t2
13	97.0	39.0	35	13	13	18	22.5	15.0	2.5	2.5
20	108.5	41.5	42	20	20	26	28.0	15.0	3.0	3.0
25	121.0	45.5	49	25	25	32	35.0	15.5	3.0	3.5
30	134.0	55.0	60	30	31	38	44.5	20.0	3.5	3.5
40	148.0	59.0	68	40	40	48	50.7	20.0	4.0	4.0
50	165.0	67.0	82	50	51	60	63.0	20.0	4.5	4.5


※主材がビスマス青銅鑄物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

※呼び径30~50の場合、品番の末尾に『.』が付加する。

来歴	変更点数	管理No	日付	承認	検図	製図	設計	品番	EVSPJ-H1 (T1) (-L) (.)		
	理由		担当	寺田	林	松原	宇田川	品名	VP×PP用 HI (TS) ×1種		
	変更点数	管理No	日付	2023. 3. 7				品名	Free		
	理由	図面更新の為、'19. 4. 24付図面より転記。	担当	松原				尺度	Free	mm	
該当規格				株式会社 クブチ				日付	2023年 3月 7日 A4		

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
○	3	エラスパッキン	合成ゴム		NBR	
	4	パッキンカバー	塩化ビニル		PVC	
○	5	ユニオンソケット	塩化ビニル		PVC	JIS K 6743
	6	ストップリング	黄銅板	JIS H 3100	C2801P	
	7	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	8	プリング	アセタールコポリマー		POM	
○	9	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

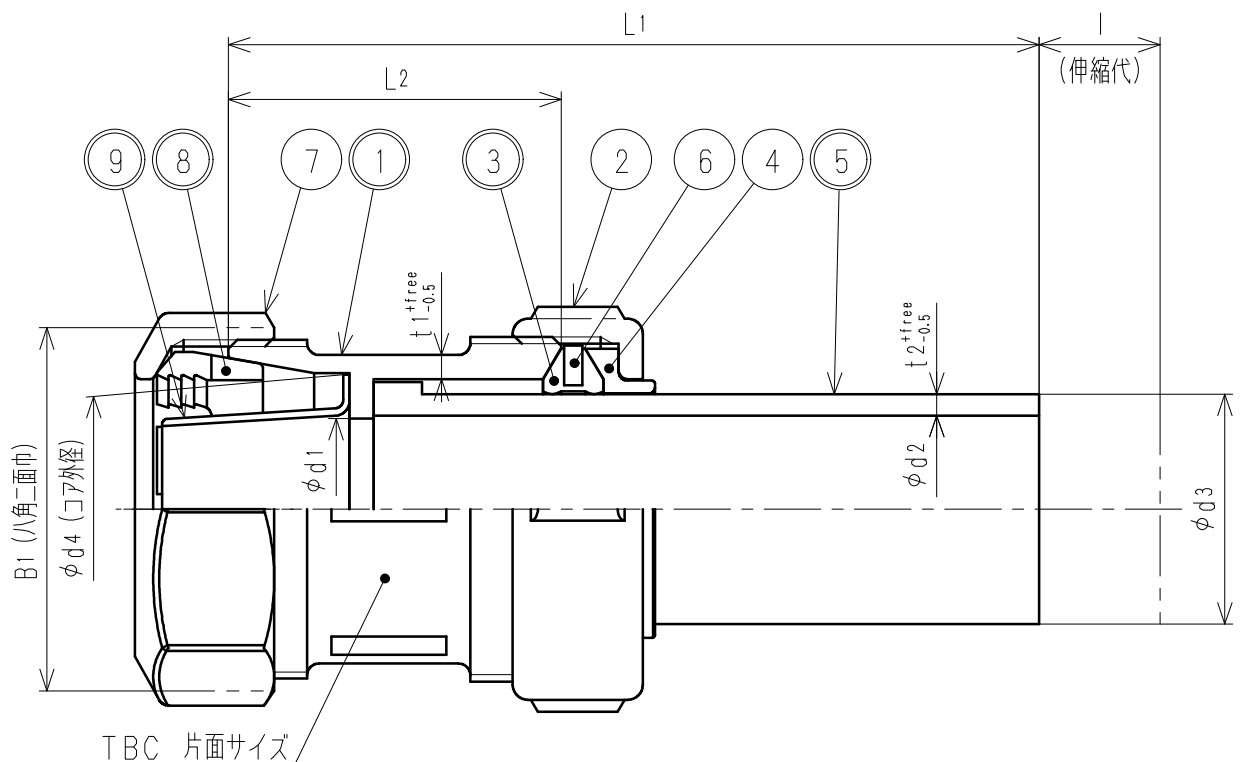

寸法表

呼び径	L1	L2	B1	d1	d2	d3	d4	l	t1	t2
30	134	55	60	30	31	38	44.5	20	3.5	3.5
40	148	59	68	40	40	48	50.7	20	4.0	4.0
50	165	67	82	50	51	60	63.0	20	4.5	4.5

※主材がビスマス青銅鑄物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

来歴	変更点数	管理No	日付	承認	検図	製図	設計	品番	EVSPJ-H1 (T1) (-L) .	
	理由		担当	坂本	林	松原	宇田川	品名	VP×PP用 HI (TS) ×1種	
	変更点数	管理No	日付					尺度	Free	mm
	理由		担当							
該当規格				株式会社タブチ				日付	2022年11月 2日 A4	