


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	3	Pリング	アセタルコポリマー		POM	呼び径13~25は白色 呼び径30~50は緑色
○	4	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	5	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	6	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

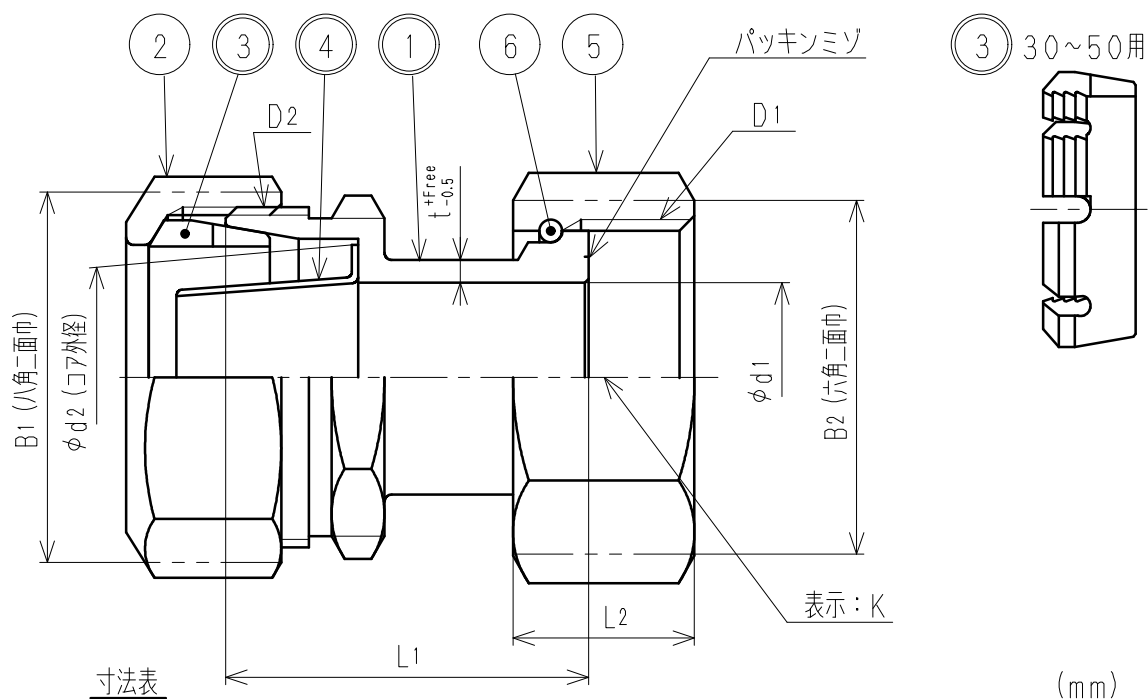

寸法表 (mm)									
呼び径	D1	D2	d1	d2	t	L1	L2	B1	B2
13	W25.8山14	M31×2	13	22.5	2.5	37.5	18	35	31
20	W33.0山14	M38×2	20	28.0	3.0	42.5	22	42	38
25	W39.0山14	M45×2	25	35.0	3.0	48.0	24	49	47
30	W49.0山11	M56×2	30	44.5	3.5	54.0	28	60	54
40	W56.0山11	M63×2	39	50.7	4.0	60.0	32	68	62
50	W70.0山11	M77×2	50	63.0	4.5	72.0	37	82	76


※主材がビスマス青銅鑄物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

※呼び径30~50の場合、品番の末尾に『.』が付加する。

来歴	B	変更点数	管理No	日付	承認	検図	製図	設計	品番	SPJ-M-K1(-L)(.)			
		理由		担当					品名	メータ用 金門 1種			
	A	変更点数	管理No	日付	2023. 3. 7	寺田	林	松原	宇田川	尺度	Free		mm
		理由	図面更新のため、'19.12.12付図面より転記。		担当					松原			
該当規格					株式会社 クブチ					日付	2023年 3月 7日 A4		

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面处理
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	3	プリング	アセタルコポリマー		POM	
○	4	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	5	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	6	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

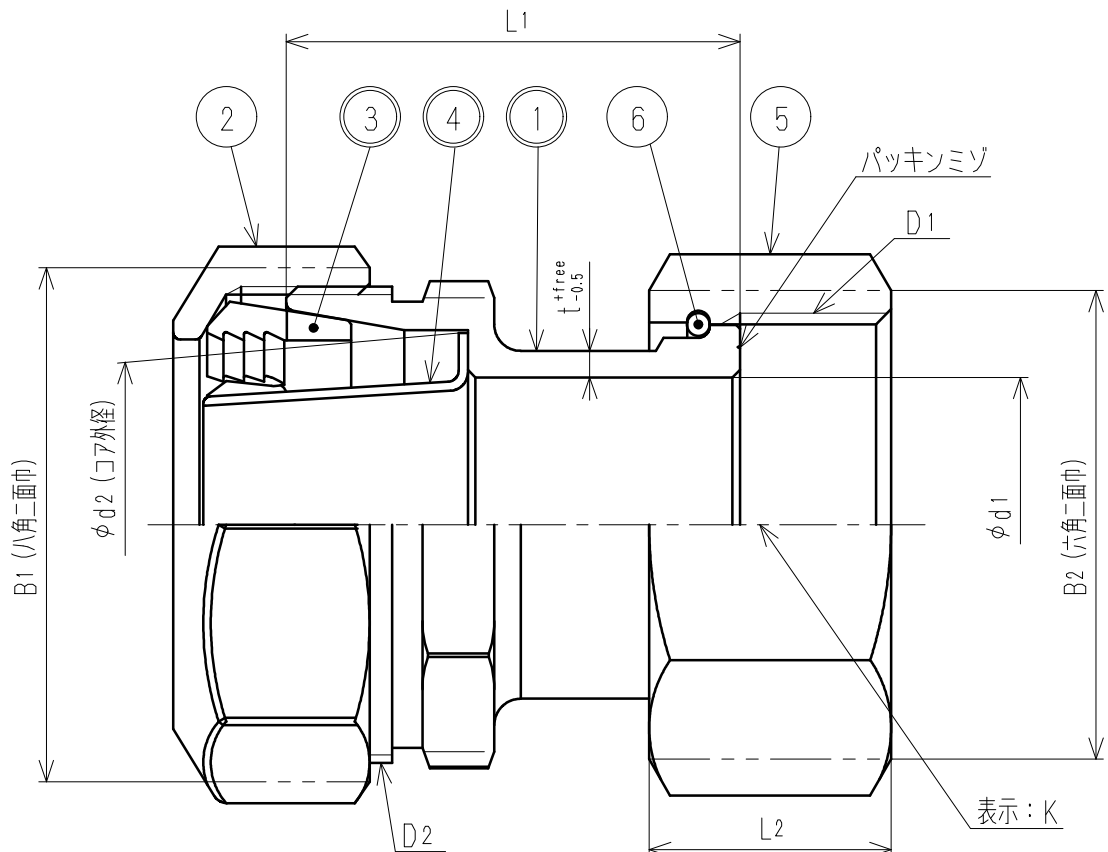

寸法表

(mm)


呼び径	D1	D2	d1	d2	t	L1	L2	B1	B2
30	W49.0山11	M56×2	30	44.5	3.5	54	28	60	54
40	W56.0山11	M63×2	39	50.7	4.0	60	32	68	62
50	W70.0山11	M77×2	50	63.0	4.5	72	37	82	76
25×30P	W39.0山14	M56×2	25	44.5	3.0	51	24	60	47

※主材がビスマス青銅鑄物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

来歴	変更点数	管理No	日付	承認	検図	製図	設計	品番	SPJ-M-K1(-L).	
	理由		担当	坂本	林	松原	宇田川	品名	メータ用 金門 1種	
	変更点数	管理No	日付					尺度	Free	mm
	理由		担当							
該当規格		株式会社タブチ				日付	2022年11月 2日 A4			

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面处理
			青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	3	Pリング	アセタルコポリマー		POM	呼び径13P~25Pは白色 呼び径30Pは緑色
○	4	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	5	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	6	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

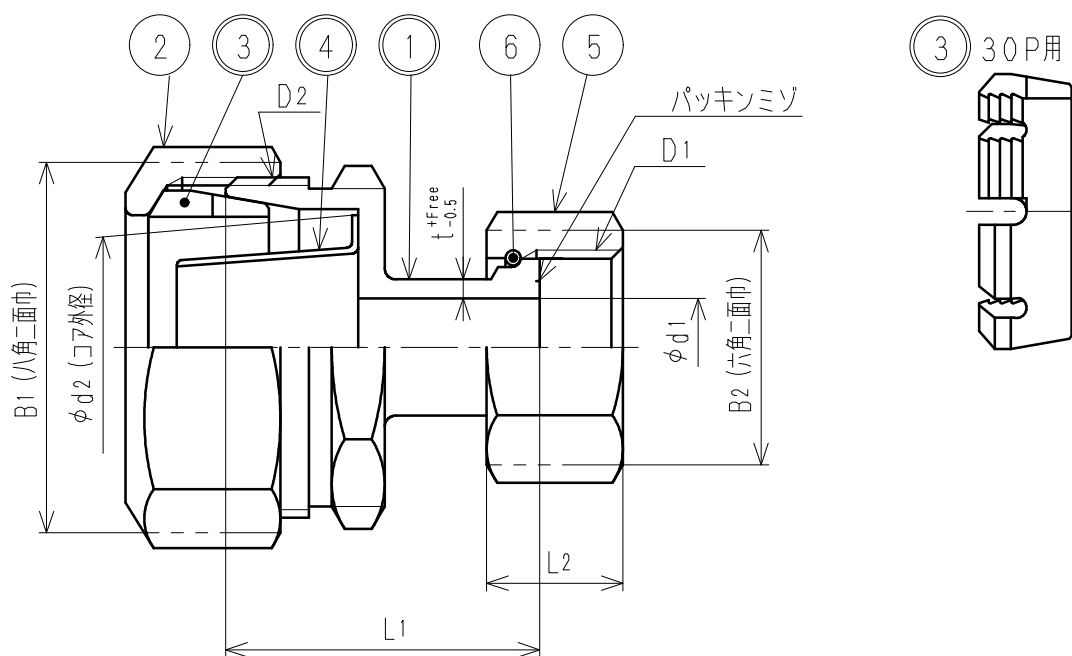

寸法表

(mm)

呼び径	D1	D2	d1	d2	t	L1	L2	B1	B2
20×13P	W33.0山14	M31×2	19	22.5	3.0	39	22	35	38
25×13P	W39.0山14	M31×2	25	22.5	3.0	43	24	35	47
13×20P	W25.8山14	M38×2	13	28.0	2.5	40	18	42	31
25×20P	W39.0山14	M38×2	25	28.0	3.0	44	24	42	47
20×25P	W33.0山14	M45×2	19	35.0	3.0	44	22	49	38
25×30P	W39.0山14	M56×2	25	44.5	3.0	51	24	60	47

※主材がビスマス青銅鑄物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

※呼び径30Pの場合、品番の末尾に『.』が付加する。

来歴	変更点数	管理No	日付	承認	検図	製図	設計	品番	SPJ-M-K1(-L)(.)			
	理由		担当	寺田	林	松原	宇田川	品名	メータ用 金門 1種			
	変更点数	管理No	日付					2023. 3. 7	尺度	Free		mm
	理由	図面更新の為、'19. 12. 12付図面より記載。						担当	松原			
該当規格				株式会社 クブチ				日付	2023年 3月 7日 A4			