


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	3	Pリング	アセタルコポリマー		POM	呼び径13~25は白色 呼び径30~50は緑色
○	4	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	5	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	6	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

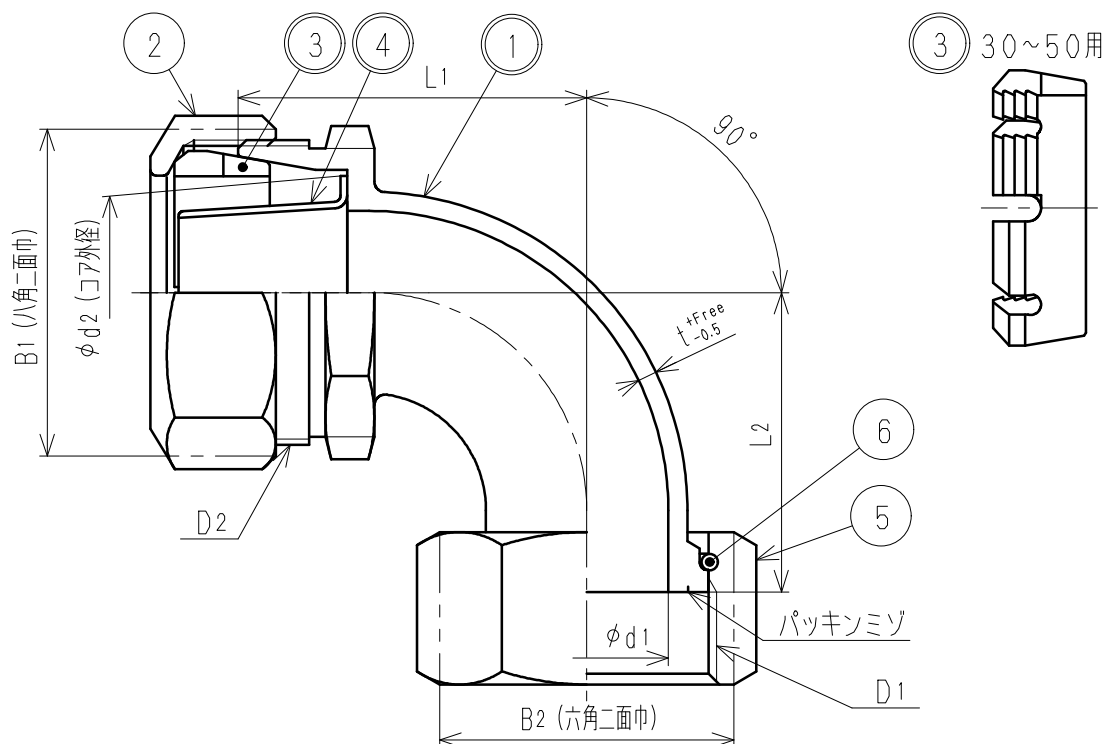

寸法表

(mm)

呼び径	D1	D2	d1	d2	L1	L2	B1	B2	t
13	G3/4	M31×2	13	22.5	37	34	35	31.0	2.5
20	G1	M38×2	19	28.0	48	48	42	38.0	3.0
25	G1 1/4	M45×2	25	35.0	61	55	49	47.0	3.0
30	G1 1/2	M56×2	30	44.5	64	55	60	54.0	3.5
40	G2	M63×2	40	50.7	75	62	68	66.0	4.0
50	G2 1/2	M77×2	50	63.0	89	76	82	83.0	4.5
13×20P	G3/4	M38×2	13	28.0	50	40	42	31.0	3.0
25×20P	G1 1/4	M38×2	25	28.0	52	45	42	47.0	3.0


※主材がビスマス青銅鑄物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

※呼び径30~50の場合、品番の末尾に『.』が付加する。

来歴	B	変更点数	管理No	日付	承認	検図	製図	設計	品番	SPJ-N90-1(-L)(.)			
		理由		担当					品名	90° ベンド 1種			
	A	変更点数	管理No	日付	2023. 3. 7	寺田	林	松原	宇田川	尺度	Free		mm
		理由	図面更新のため、'19. 4. 24付図面より転記。		担当					松原			
該 当 規 格					株式会社 クブチ					日付	2023年 3月 7日 A4		

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青銅連鑄鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	3	Pリング	アセタルコポリマー		POM	
○	4	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
	5	直結ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
	6	直結リング	りん青銅線	JIS H 3270	C5191W-H	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

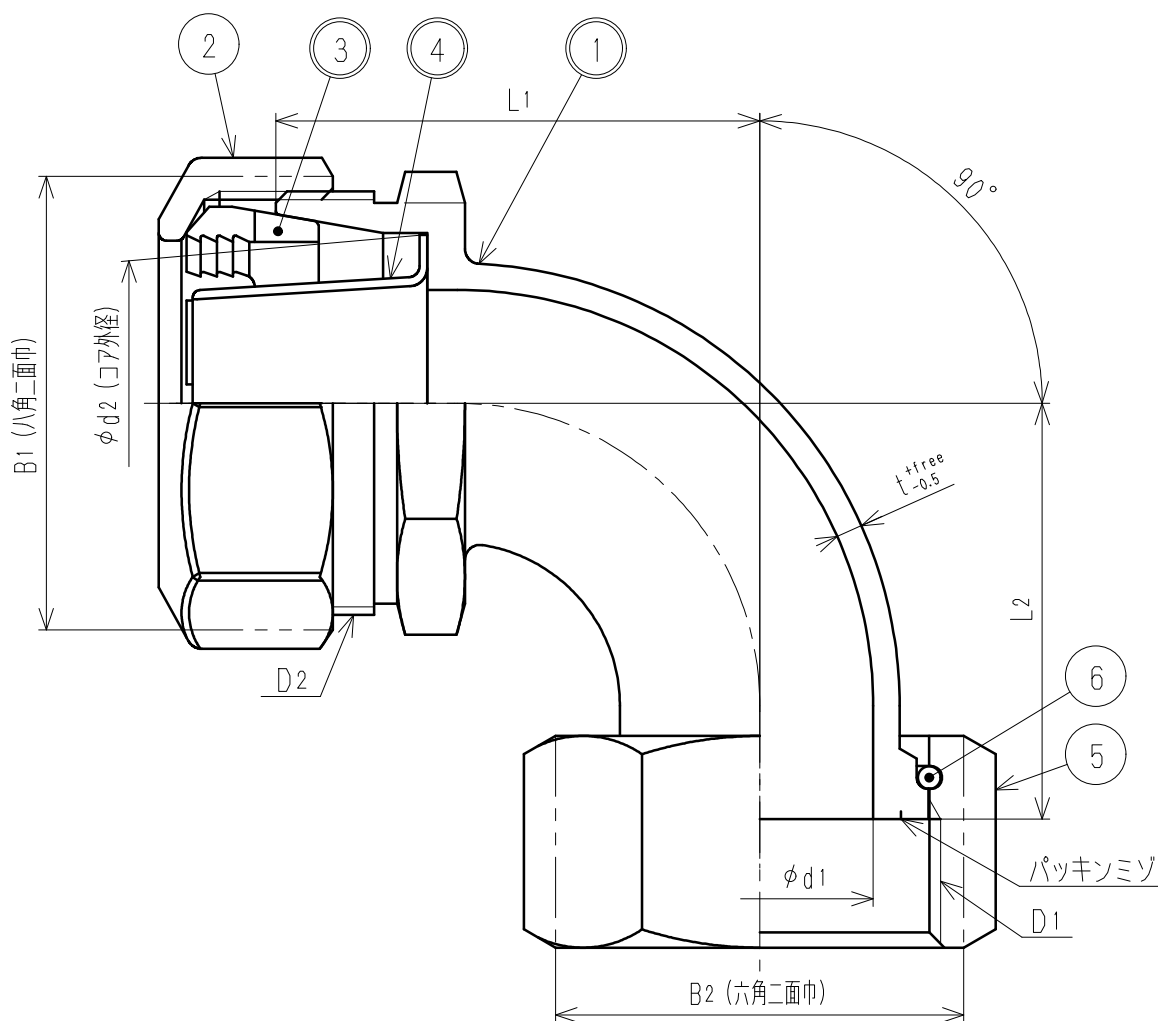

寸法表

(mm)

呼び径	D1	D2	d1	d2	L1	L2	B1	B2	t
30	G1 1/2	M56×2	30	44.5	64	55	60	54	3.5
40	G2	M63×2	40	50.7	75	62	68	66	4.0
50	G2 1/2	M77×2	50	63.0	89	76	82	83	4.5

※主材がビスマス青銅鑄物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

来歴	△B	変更点数	管理No	日付	承認	検図	製図	設計	品番	SPJ-N90-1 (-L) .		
		理由		担当					品名	90° ベンド 1種		
	△A	変更点数	管理No	日付	坂本	林	松原	松原	尺度	Free		mm
		理由		担当					度			
該 当 規 格					株式会社タブチ					日付	2022年 9月26日 A4	