


接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	3	Pリング	アセタルコポリマー		POM	呼び径13~25は白色 呼び径30~50は緑色
○	4	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	5	ソケットパッキン	合成ゴム		NBR	
○	6	ユニオンソケット	硬質塩化ビニル		PVC	HI, TS
	7	ガイドナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

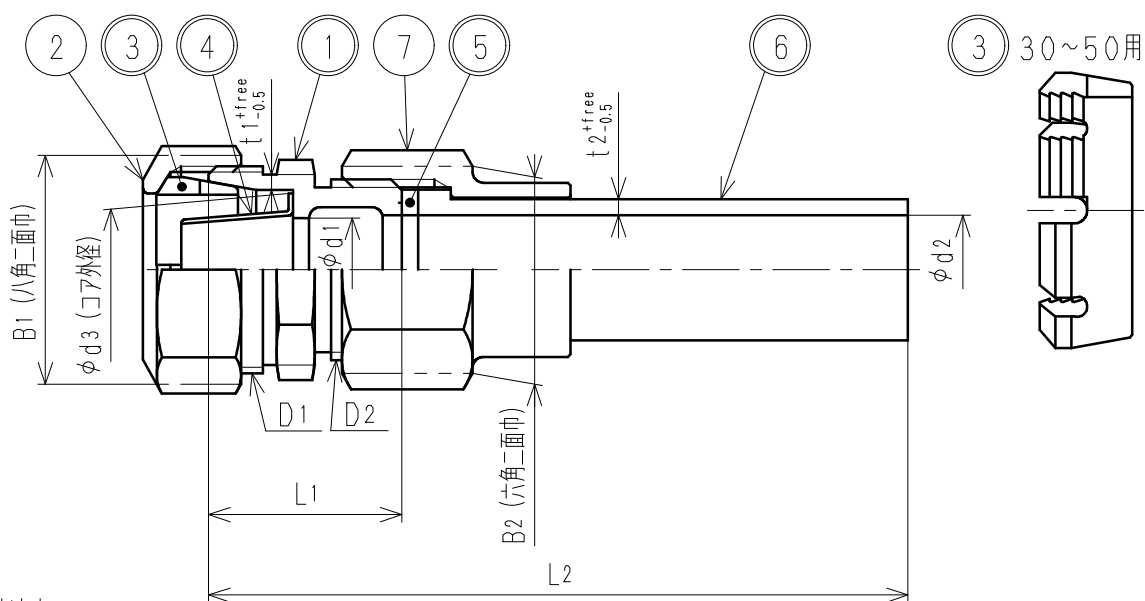

寸法表

呼び径	D1	D2	d1	d2	d3	L1	L2	B1	B2	t1	t2
13	M31×2	G3/4	13.0	13	22.5	31.0	114.0	35	31	2.5	2.5
20	M38×2	G1	20.0	20	28.0	35.5	128.5	42	38	3.0	3.0
25	M45×2	G1 1/4	25.0	25	35.0	40.0	143.0	49	47	3.0	3.5
30	M56×2	G1 1/2	30.0	31	44.5	46.0	159.0	60	54	3.5	3.5
40	M63×2	G2	35.5	40	50.7	53.0	176.0	68	66	4.0	4.0
50	M77×2	G2 1/2	46.0	51	63.0	60.0	193.5	82	83	4.5	4.5


※主材がビスマス青銅鑄物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

※呼び径30~50の場合、品番の末尾に『.』が付加する。

来歴	B	変更点数	管理No	日付	承認	検図	製図	設計	品番	SPJ-UV-1HI (TS) (-L) (.)			
		理由		担当					品名	ユニオン 1種 HI (TS)			
	A	変更点数	管理No	日付	寺田	林	松原	宇田川	尺度	Free		mm	
		理由	図面更新の為、'19.4.24付図面より転記。						2023. 3. 7	担当	松原		
該当規格					株式会社 クブチ					日付	2023年 3月 7日 A4		

接水	品番	部 品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	摘 要
○	1	胴	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面处理
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ビスマス青銅鑄物2種	JIS H 5120	CAC902	
			ビスマス青銅連鑄物2種or3種	JIS H 5121	CAC902Cor903C	
	2	ナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	
			青銅連鑄物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	3	Pリング	アセタルコポリマー		POM	
○	4	コア	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	5	ソケットパッキン	合成ゴム		NBR	
○	6	ユニオンソケット	硬質塩化ビニル		PVC	HI, TS
	7	ガイドナット	青銅鑄物6種	JIS H 5120	CAC406	

注：部品表「接水」欄の○印及び 部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

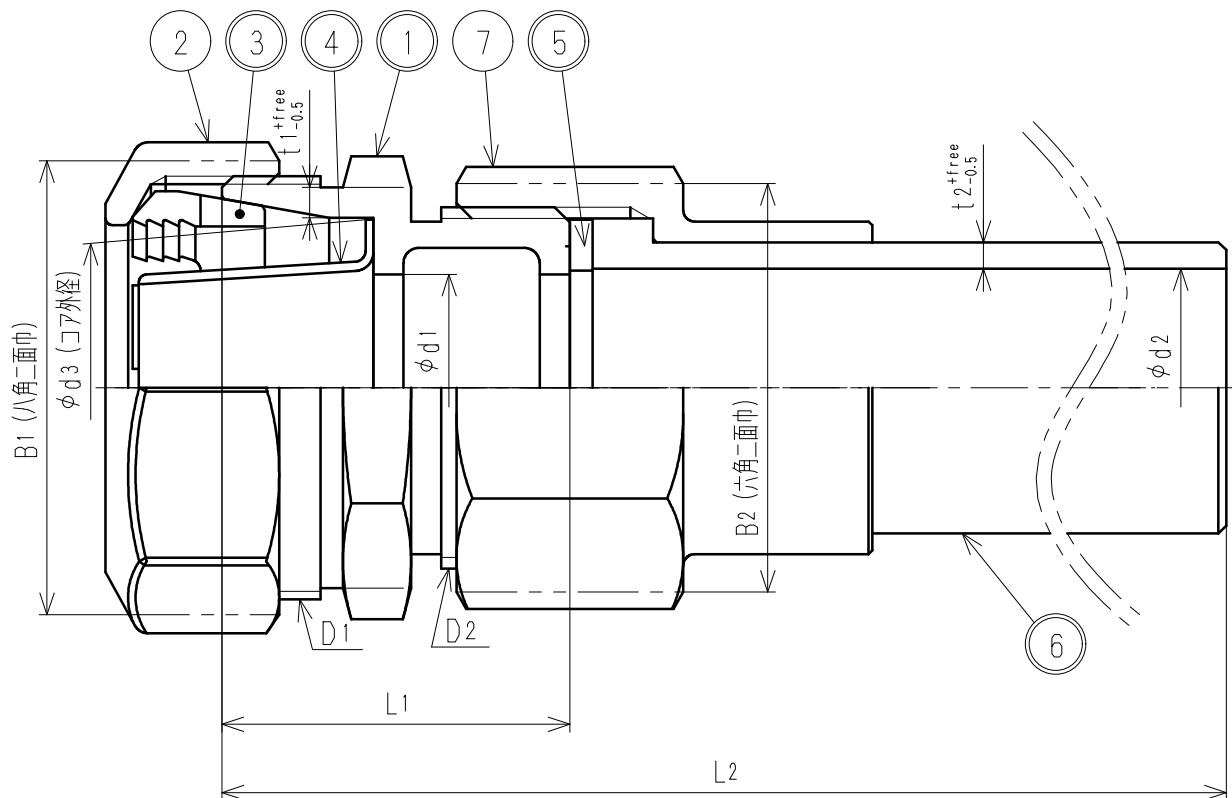

寸法表

呼び径	D1	D2	d1	d2	d3	L1	L2	B1	B2	t1	t2
30	M56×2	G1 1/2	30.0	31	44.5	46	159.0	60	54	3.5	3.5
40	M63×2	G2	36.5	40	50.7	53	176.0	68	66	4.0	4.0
50	M77×2	G2 1/2	50.0	51	63.0	60	193.5	82	83	4.5	4.5

(mm)

※主材がビスマス青銅鑄物の場合、品番の末尾に『-L』が付加する。

来歴	B	変更点数	管理No	日付	承認	検図	製図	設計	品番	SPJ-UV-1HI (TS) (-L)		
		理由		担当					品名	ユニオン 1種 HI (TS)		
	A	変更点数	管理No	日付	坂本	林	松原	松原	尺度	Free		mm
		理由		担当								
該当規格					株式会社 タブチ				日付	2022年 9月26日 A4		