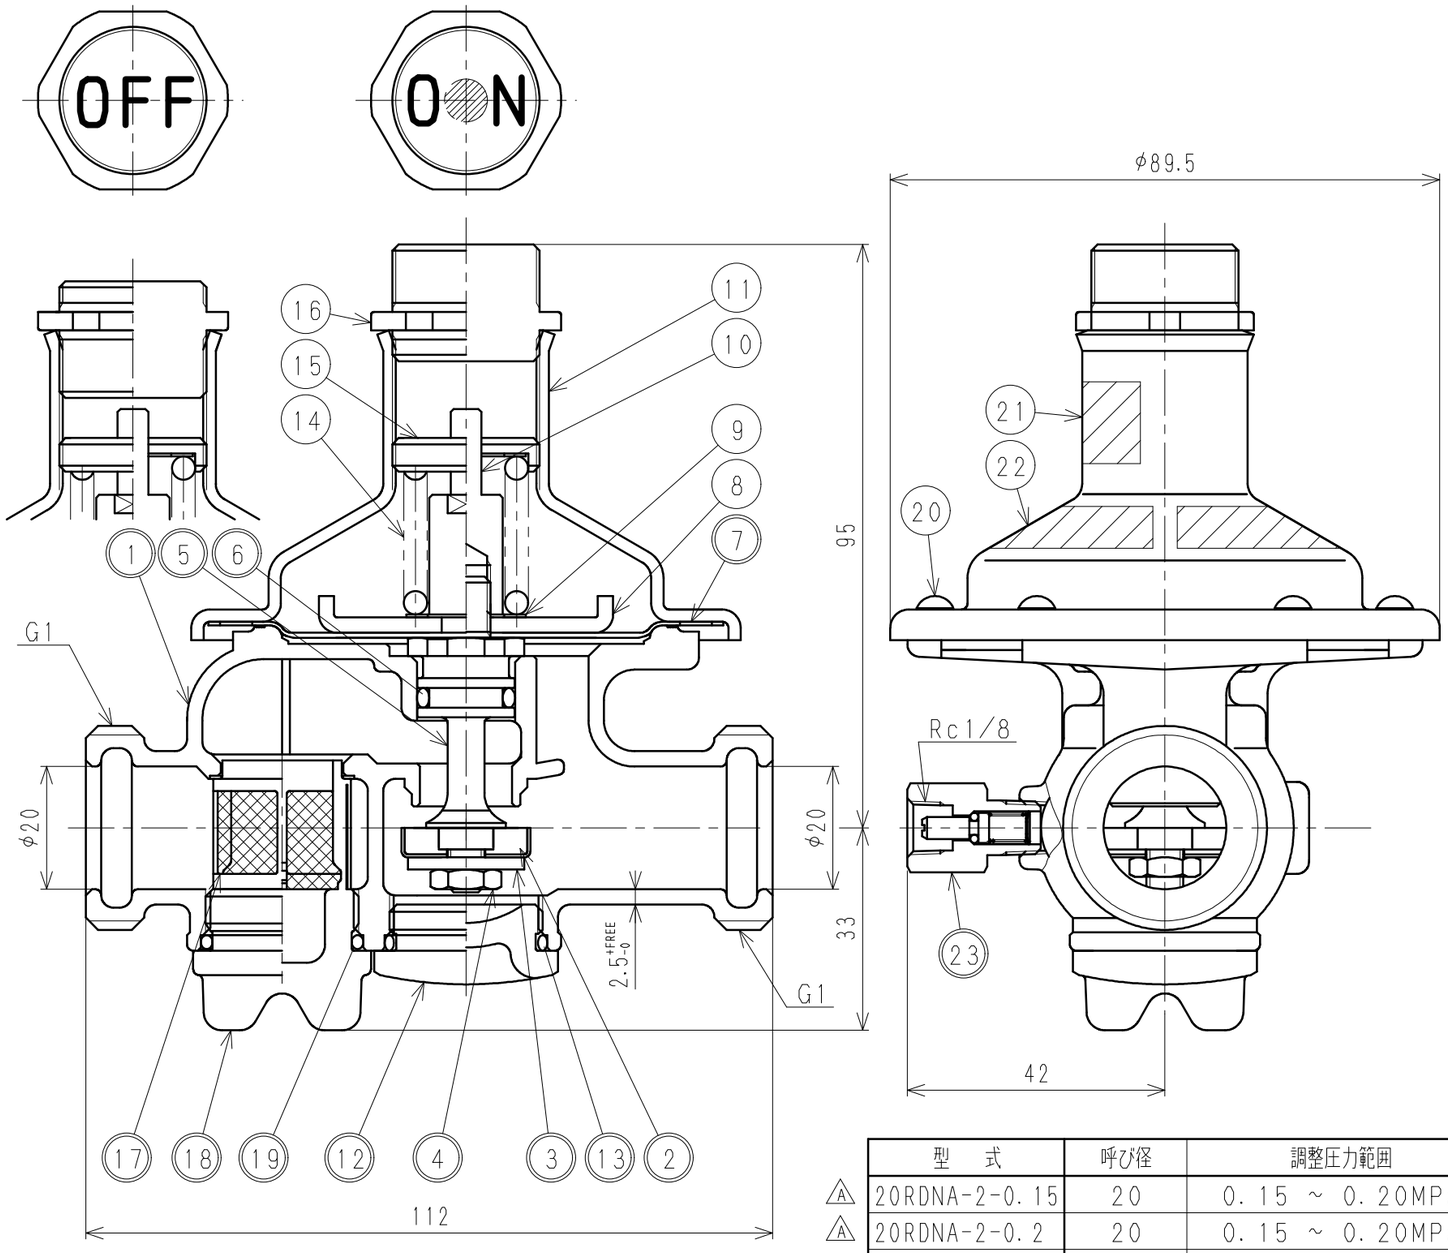


接水	品番	部品名	材質	規格番号	記号	摘要
○	1	胴	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406	鉛除去表面処理
○	2	弁体	合成ゴム ステンレス		EPDM SUS304	
○	3	ワッシャー	冷間圧延ステンレス鋼板	JIS G 4305	SUS304-CP	
○	4	六角低ナット	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	M6
○	5	弁棒	青銅連鋳鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
○	6	Oリング	合成ゴム		EPDM	P-12
○	7	ダイアフラム	合成ゴム		EPDM	
	8	ダイアフラムプレート	冷間圧延鋼板	JIS G 3147	SPCC	
	9	プレート	合成樹脂		POM	
	10	ナット	硫黄及び硫黄複合快削鋼鋼材	JIS G 4804	SUM24L	
	11	はねカバー	冷間圧延用鋼板	JIS G 3141	SPC	三価クロメート処理
○	12	弁体キャップ	合成樹脂		PPS	
○	13	Oリング	合成ゴム		EPDM	
	14	圧縮バネ	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 3522	SWP-B	
	15	スプリング押え	快削黄銅棒	JIS H 3250	C3604BD	
	16	キャップ	アルミニウム合金		A6061	
○	17	ストレーナー	合成樹脂 ステンレス		PPE SUS304	黒 φ0.18 60メッシュ
○	18	ストレーナーキャップ	合成樹脂		PPS	
○	19	Oリング	合成ゴム		EPDM	
	20	小ネジ	ステンレス鋼棒	JIS G 4303	SUS304-B	
	21	ラベル	印刷用粘着フィルム		ポリエステル	
	22	ラベル	印刷用粘着フィルム		ポリエステル	
○	23	圧力計継手	青銅連鋳鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C	
			ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314		
			合成ゴム		EPDM	
			ステンレス鋼板		SUS304CP	

注：部品表「接水」欄の○印及び　部品引出し番号の◎印は、水道水との接水部をしめす。

型式	呼び径	調整圧力範囲	設定圧力
△A 20RDNA-2-0.15	20	0.15 ～ 0.20MPa	0.15MPa
△A 20RDNA-2-0.2	20	0.15 ～ 0.20MPa	0.20MPa
20RDNA-3-0.2	20	0.20 ～ 0.30MPa	0.20MPa
△B 20RDNA-3-0.22	20	0.20 ～ 0.30MPa	0.22MPa
△D 20RDNA-3-0.23	20	0.20 ～ 0.30MPa	0.23MPa
20RDNA-3-0.25	20	0.20 ～ 0.30MPa	0.25MPa
△B 20RDNA-3-0.28	20	0.20 ～ 0.30MPa	0.28MPa
20RDNA-3-0.3	20	0.20 ～ 0.30MPa	0.30MPa
△C 20RDNA-4-0.3	20	0.30 ～ 0.40MPa	0.30MPa
△C 20RDNA-4-0.33	20	0.30 ～ 0.40MPa	0.33MPa
△C 20RDNA-4-0.35	20	0.30 ～ 0.40MPa	0.35MPa

※ソケットパッキン　2枚付
※出荷時は減圧機能「OFF」状態

来歴	No	変更点数	管理No	日付	理由	担当
	△D	1	A220201	2022. 2.17	バリエーション追加の為、'21.11.18図面より転記	熊谷
	△C	3	A210711	2021.11.18	バリエーション追加の為、'19. 9. 2図面より転記	熊谷
	△B	2	A190705	2019. 9. 2	バリエーション追加の為、'14. 4. 2図面より転記	山﨑
	△A	2		2014. 4. 2	バリエーション追加の為、'13. 3.30図面より転記	清水
該当規格						

トーコー				品番	20RDNA-2，3，4
承認	検図	製図	設計	品名	メータユニット用戸別給水用減圧弁
寺田	寺田	熊谷	清水	尺度	free mm
株式会社タブチ				日付	2022年 2月17日 A3