

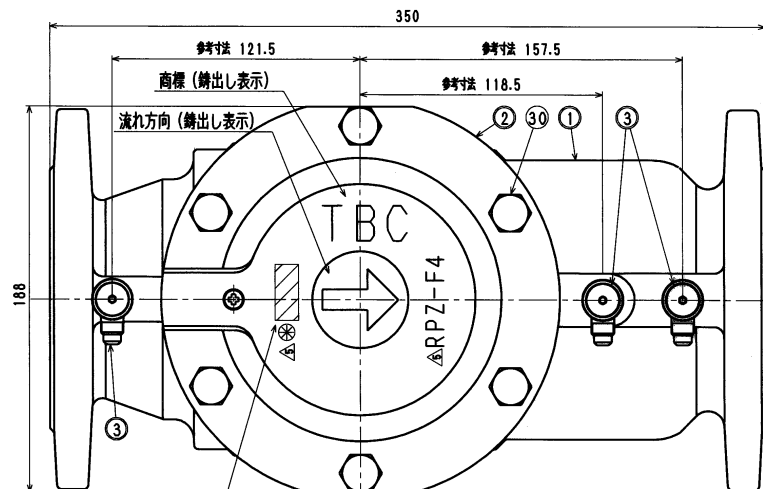


△ 注記：1) メンテナンス部品

図番	コード	品番	品名
4~27. 31	27009272	RPZ-B9216TK	パーツキット



△ 日本協登録証番号 (不減インキ押印)

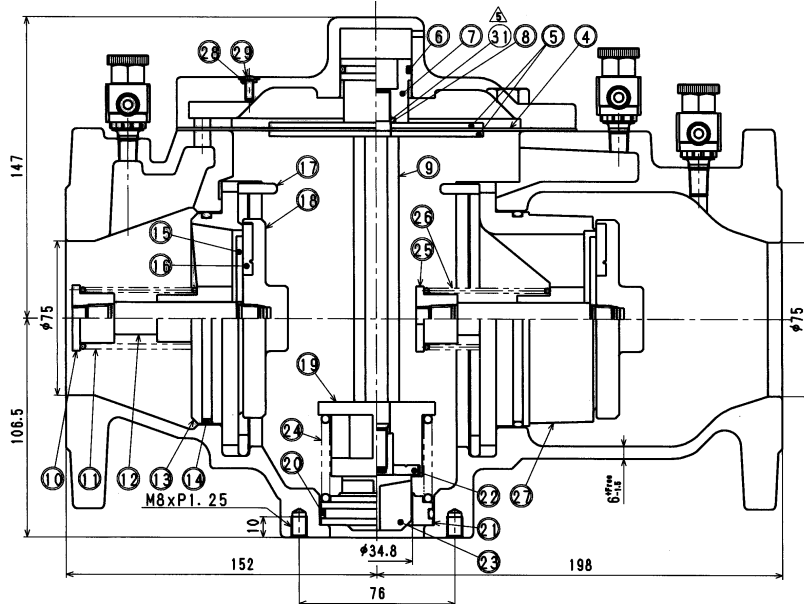


部品名	部品名	材質	規格番号	記号	備注	部品名	部品名	材質	規格番号	記号	備注
○ 20 流し弁シートOリング	ニトリルゴム	ASTM D2000	NBR			○ 1 開	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406		鉛除去表面処理
○ 21 流し弁シート	ステンレス鋼	AISI	304			○ 2 流し弁カバー	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406		鉛除去表面処理
○ 22 流し弁ディスク	シリコンゴム	ASTM D2000	SBR			○ 3 テストコック	炭素鋼鋳物				
○ 23 流し弁ディスクリテーナ	青銅鋳物6種	JIS H 5120	CAC406			○ 4 ダイアフラム	ニトリルゴム		NBR		
○ 24 流し弁スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB			○ 5 流し弁ダイヤフラムプレート	ステンレス鋼	AISI	304		
○ 25 第1流し弁ディスクリテーナ	銅合金	ASTM B140 -83	Alloy 314			○ 6 流し弁ピストンOリング	シリコンゴム	ASTM D2000	SBR		
○ 26 第2流し弁スプリング	ステンレス鋼	AISI	302			○ 7 流し弁ピストン	ノリル樹脂		変性PP0	GFN2-780S △	
○ 27 第2流し弁シートリング	ノリル樹脂		変性PP0	GFN2-780S △		○ 8 流し弁ステムOリング	ニトリルゴム	ASTM D2000	NBR		
○ 28 Oリング	合成ゴム	JIS B 2401	NBR			○ 9 流し弁ステム	銅合金	ASTM B140 -83	Alloy 314		
○ 29 エア抜き栓	ステンレス鋼線	JIS G 4303	SUS304-B			○ 10 第1流し弁ディスクリテーナ	青銅鋳物6種	JIS H 5121	CAC406C		
○ 30 六角ボルト	ステンレス鋼線	JIS G 4303	SUS304-B			○ 11 第1流し弁スプリング	ばね用ステンレス鋼線	JIS G 4314	SUS304-WPB		
○ 31 テフロンシート	テフロン樹脂		PTFE			○ 12 流し弁ステム	ステンレス鋼	AISI	304		

注：部品表「部品」欄の○印及び 部品引出し番号の印は、水漏れとの漏水部を示す。

外観図


両端フランジ同形状

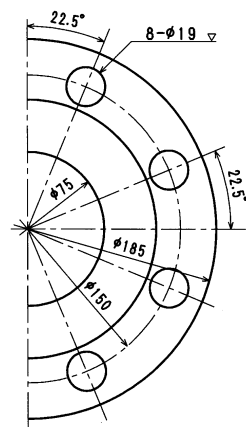

流れ方向 (対面表示)

△ 製品管理番号表示位置 (対面不減インキ表示)

△ 日本協登録証マーク押印表示

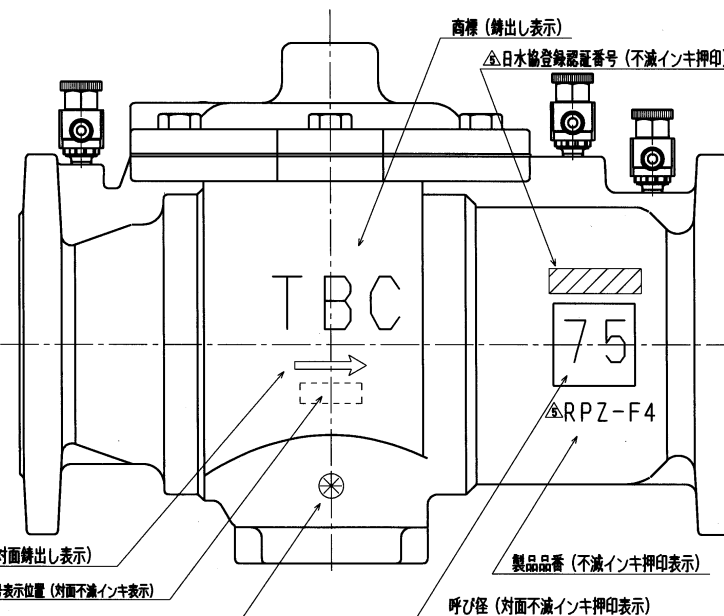

製品品番 (不減インキ押印表示)

呼び径 (対面不減インキ押印表示)

△ 2018.1.12	新規格「75」の追加	山重
△ 2018.1.10	グレード名称変更の追	山重
△ 2013.2.4	製品管理番号表示位置追加	岡田
△ 2013.2.4	材質変更 (流し弁ディスクリテーナ)	岡田
△ 2011.10.10	鉛除去表面処理追加	中谷
△ 2008.6.9	テストコック仕様変更	岡田
No.	日付	理由
該当	該当	該当

コード	27000583	品番	75 RPZ-F4
承認	林 樹	製図	設計
電尾	satami	流式逆止器	JIS10K
Free		mm	
株式会社	タチ	日付	2018年 1月12日 A2